



Minimale afstand tot brandbare muur (geïsoleerd rookkanaal)


Scan 65-1 - Scan 65-9

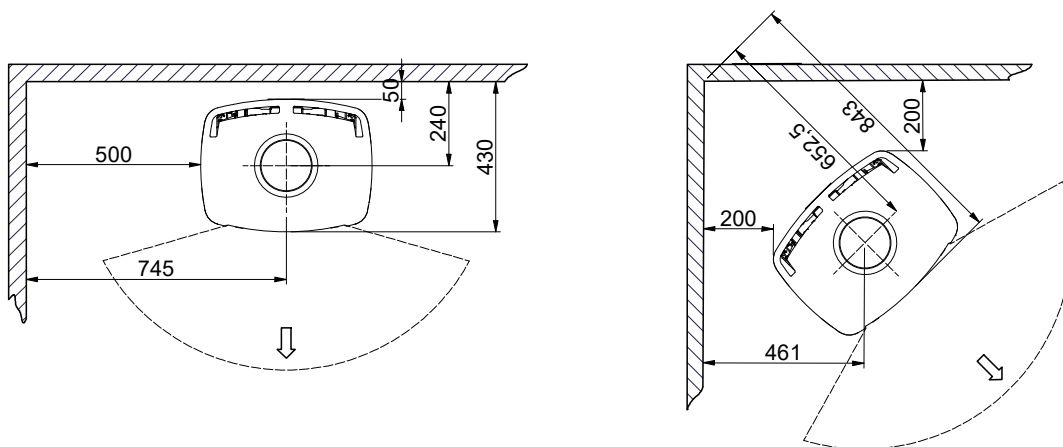

Scan 65-2 - Scan 65-10

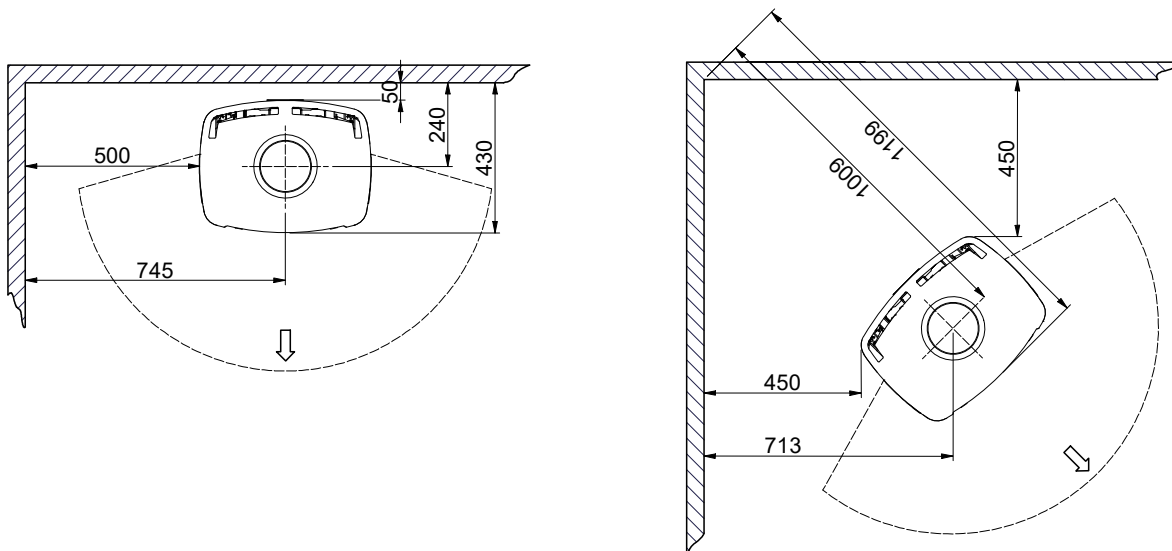

Scan 65-3 - Scan 65-4 - Scan 65-7 - Scan 65-8

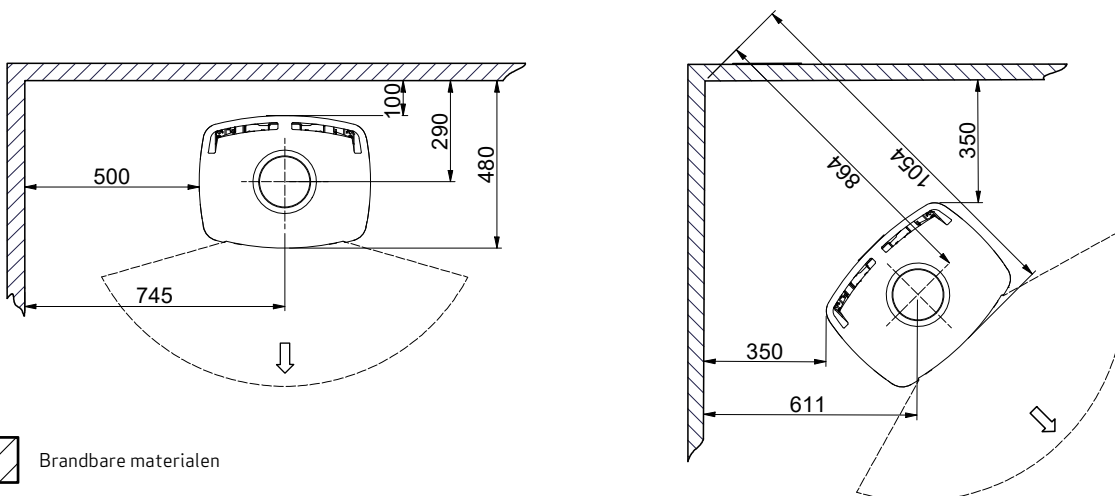




 Brandbare materialen

Alle afstanden zijn in mm

Alle afstanden zijn minimumafstanden

Deze afstanden gelden voor een geïsoleerd rookkanaal tot aan de kachel

Minimale afstand tot brandbare muur beschermd door brandmuur (geïsoleerd rookkanaal)

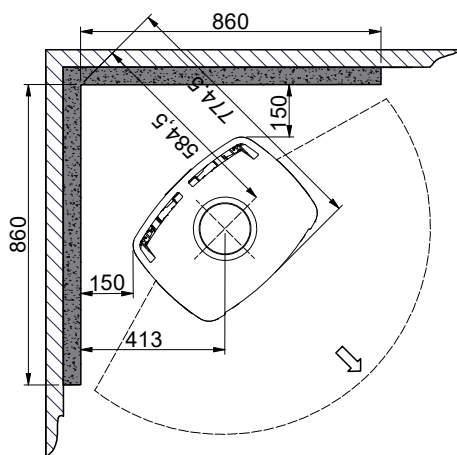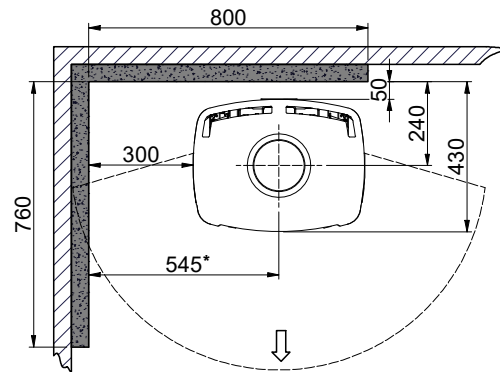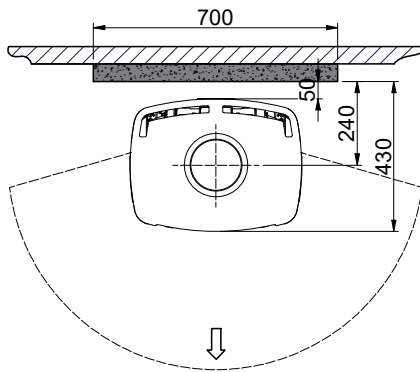

Brandbare materialen



Brandwerende wand, bijv. 50 mm Jøtul Firewall,
110 mm steen of ander materiaal met vergelijkbare
brandwerende en isolerende eigenschappen

Alle afstanden zijn in mm

Alle afstanden zijn minimumafstanden

Deze afstanden gelden voor een geïsoleerd rookkanaal tot aan de kachel