

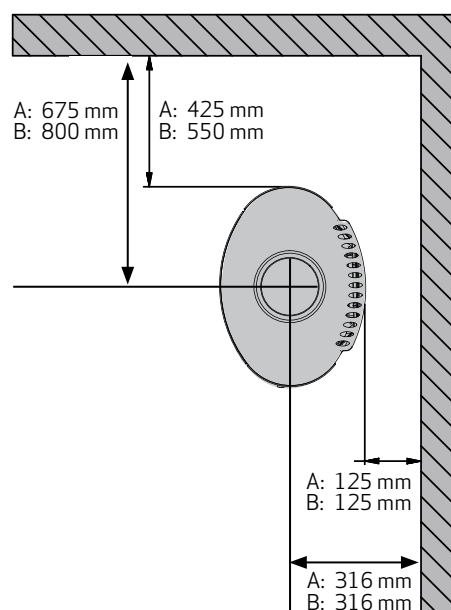


Minimale afstand tot brandbare muur

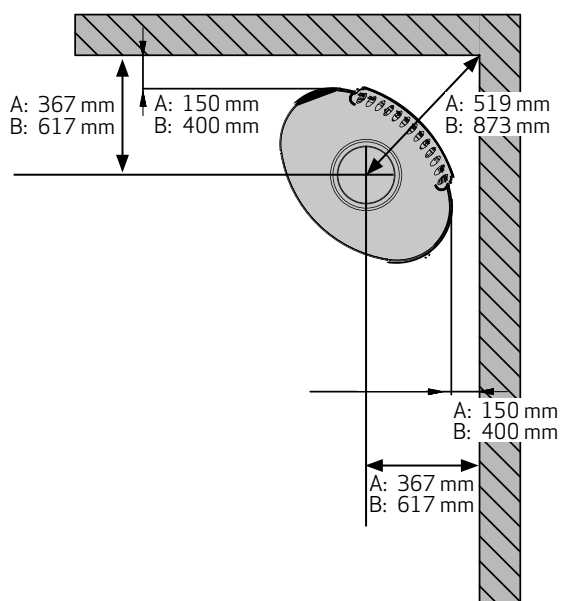

A = Scan 68-15

B = Scan 68-7/Scan 68-9/Scan 68-11

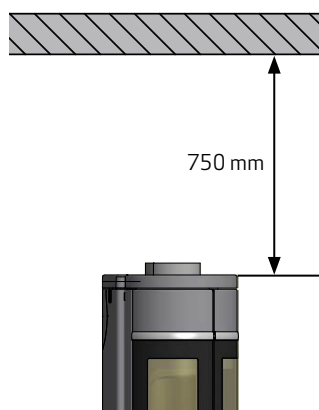



Brandbare materialen

Alle afstanden zijn in mm

Alle afstanden zijn minimumafstanden


Deze afstanden gelden voor een geïsoleerd rookkanaal tot aan de kachel

Minimale afstand tot brandbare muur beschermd door brandmuur

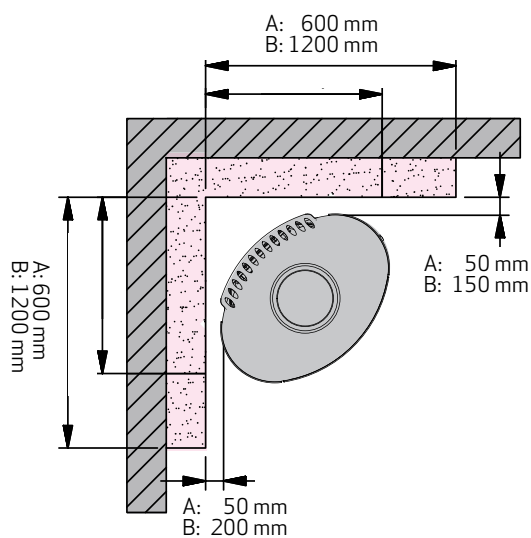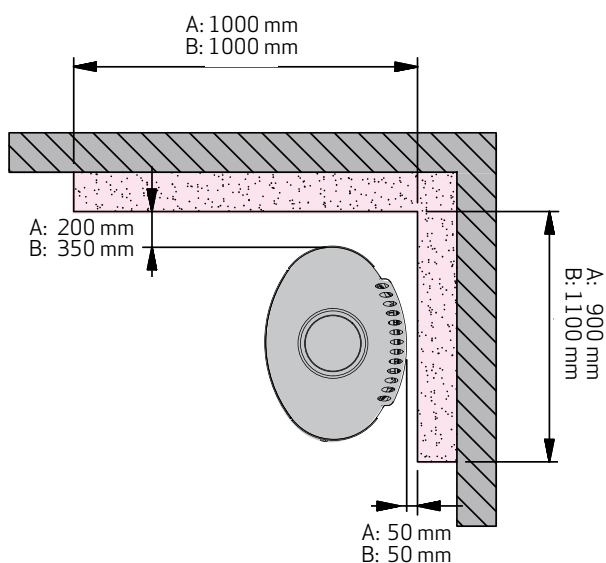

A = Scan 68-15

B = Scan 68-7/Scan 68-9/Scan 68-11

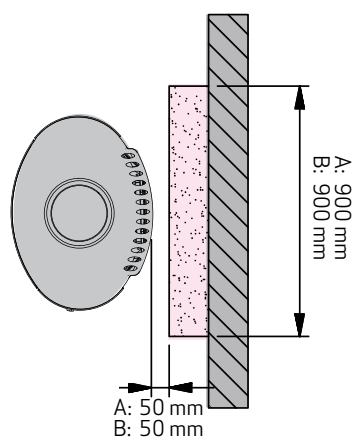

Brandbare materialen



Brandwerende wand, bijv. 50 mm Jøtul Firewall,
110 mm steen of ander materiaal met vergelijkbare
brandwerende en isolerende eigenschappen

Alle afstanden zijn in mm

Alle afstanden zijn minimumafstanden

Deze afstanden gelden voor een geïsoleerd rookkanaal tot aan de kachel