



Minimale afstand tot brandbare muur

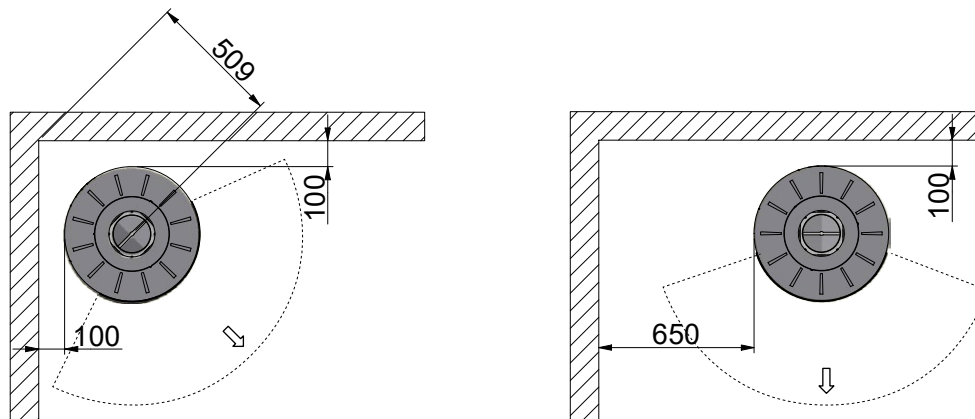

Minimale afstand tot brandbare muur beschermd door brandmuur

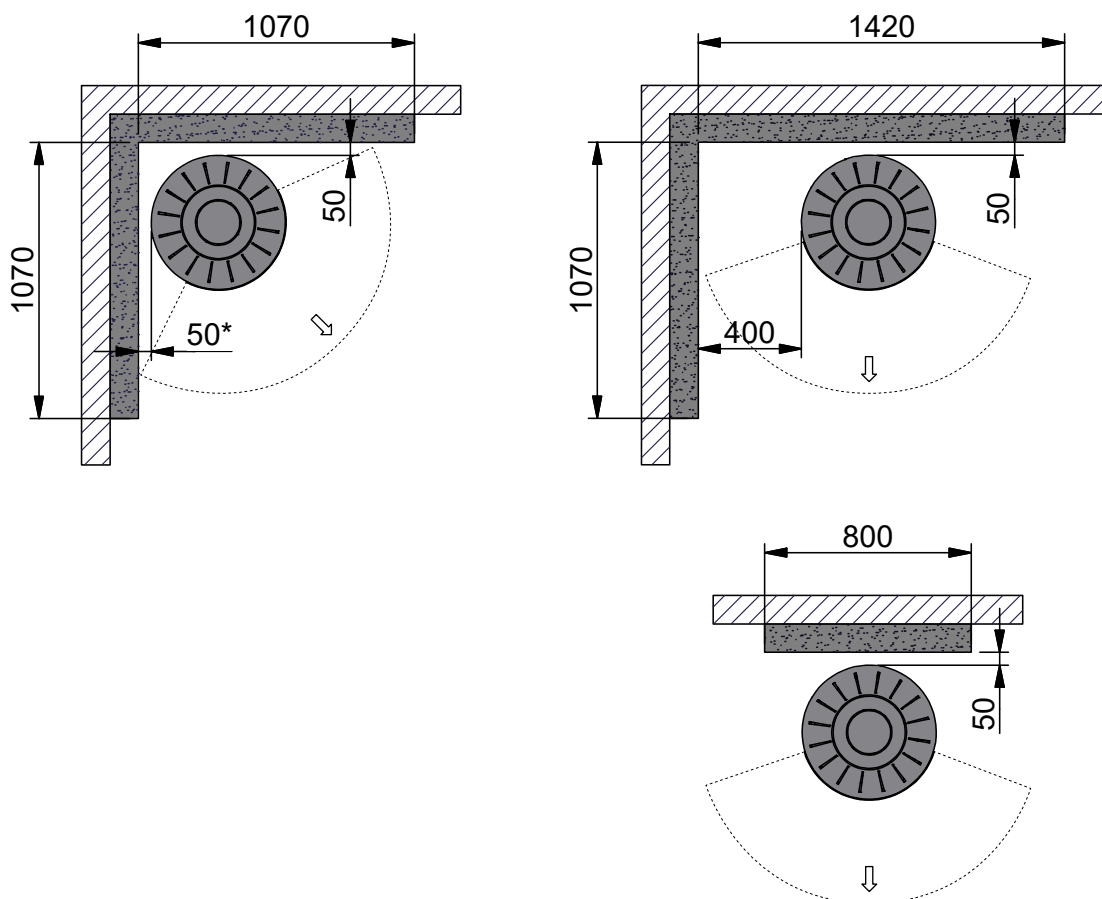

Brandbare materialen



Brandwerende wand, bijv. 50 mm Jøtul Firewall,
110 mm steen of ander materiaal met vergelijkbare
brandwerende en isolerende eigenschappen

Alle afstanden zijn in mm

Alle afstanden zijn minimumafstanden

Deze afstanden gelden voor een geïsoleerd rookkanaal tot aan de kachel

(De vereisten voor de schoorsteen en het rookkanaal wat betreft veilige afstanden moeten worden nageleefd)

* Om de deur te kunnen openen, moet de afstand aan de linkerkant 100 mm bedragen